


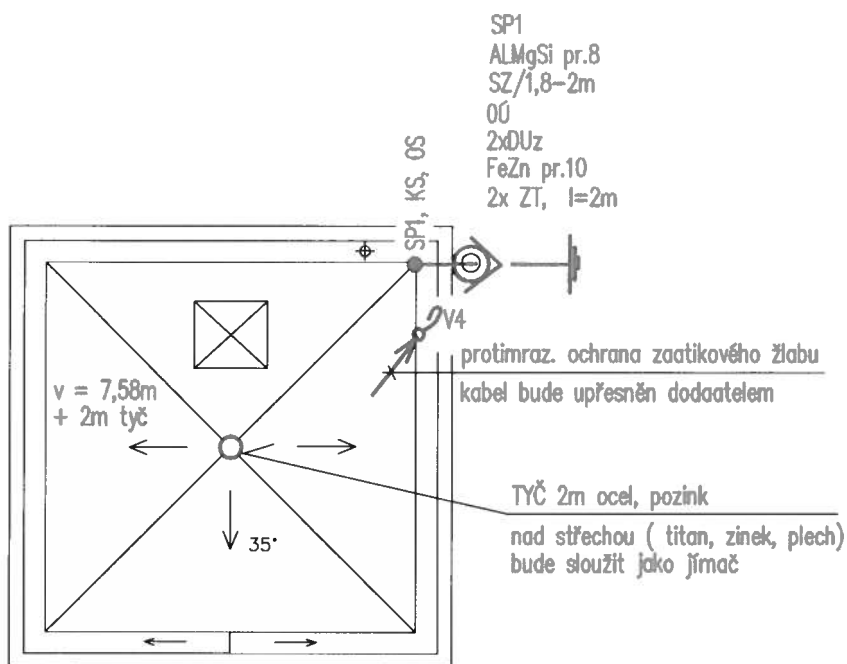

LEGENDA :

—— JÍMACÍ VEDENÍ JE Z DRÁTU AlMgSi 8mm
vodivé pospojení tyč–střecha, okapová atika

©SZ .. ZKUŠEBNÍ SVORKA

SP,OS,KS,SS.. HROMOSVODNÍ SVORKY

00,DZÚ OCHR.ÚHELNIK (trubka), DRŽÁK

– POUŽITÝ MATERIÁL ŘEŠIT DLE ČSN 35 7612 a ČSN 35 7641

TŘÍDA OCHRANY PŘED BLESKEM : LPS III

NÁVRH BLESKOSVODU : METODA OCHRANNÉHO ÚHLU

POČET SVODŮ : 1, OBVOD KAPLIČKY 12,4m

STŘECHA: TITAN, ZINEK, PLECH

HROMOSV. ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 62305-1-4

ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 34 1390

Hl. inž. projektu	Zodpov. proj.	Vypracoval	Archiv	Jakešová Marie projektování el.zařízení IČO: 412 63 600 E-mail: Jakesova.Marie@seznam.cz		
Ing.arch. JAN KLIMEŠ	JAKEŠOVÁ MARIE	JAKEŠOVÁ MARIE	05/04/Deblav			
Investor: Obec Mladoňovice						
Akce OBEČNÍ KAPLIČKA SE ZVONICÍ V MLADOŇOVICÍCH – DEBLOVĚ ELEKTROINSTALACE				Zak.č.	05/04/14	
				Stupeň	PDSP	
				Datum	04/2014	
				Měřítko	1:50	
				Formát	A4	kopie
Obsah OCHRANA PŘED BLESKEM				Výkres č. E 03		